



Envoyé en préfecture le 17/12/2022
Reçu en préfecture le 17/12/2022
Publié le
ID : 095-219500568-20221215-DELIB2022121565-DE



SERVICE PUBLIC
DU GAZ, DE L'ÉLECTRICITÉ
ET DES ÉNERGIES LOCALES
EN ÎLE-DE-FRANCE



ANNEXE AU RAPPORT ANNUEL 2021

LES CHIFFRES CLÉS
DE VOTRE COMMUNE

BELLOY-EN-FRANCE

Envoyé en préfecture le 17/12/2022

Reçu en préfecture le 17/12/2022


Publié le

Berger
Levrault

ID : 095-219500568-20221215-DELIB2022121565-DE

LES CHIFFRES CLÉS POUR LE GAZ 2021

ANNEXE AU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 DU SIGEIF

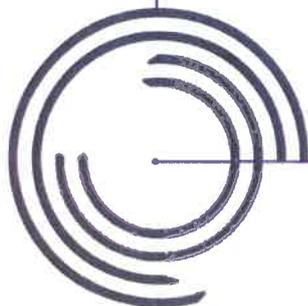


GAZ

A - LES CLIENTS ET LA CONSOMMATION PAR CATEGORIE

en MWh	Nombre de clients				Consommation				
	Total clients	Clients T1	Clients T2	Clients T3+T4+TP	Total consommation	Conso. T1*	Conso. T2	Conso. T3+T4+TP	T1. Recettes (en k€ HT)**
2021	435	26	407	2	DCP	DCP	8554	1042	141
2020	432	27	401	4	DCP	DCP	7735	916	134
2019	437	27	407	3	DCP	DCP	8399	1015	140

* DCP : données à caractères personnelles (moins de 11 clients ou moins de 200 MWh de consommation annuelle)

** Recettes perçues par GRDF, gestionnaire du réseau de gaz naturel.

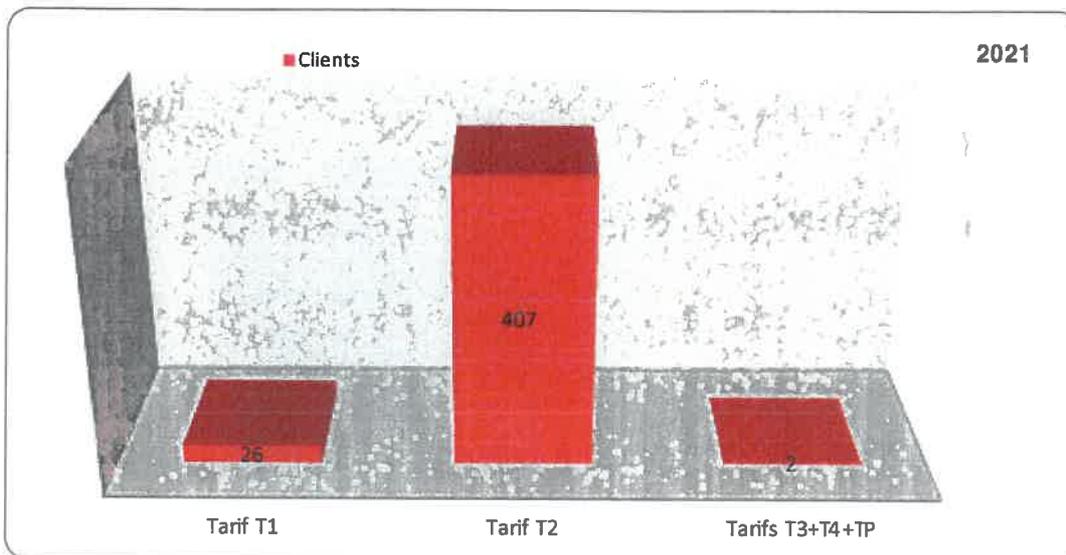

T1 (< 6 MWh/an) : usage cuisine. T2 (6 à 300 MWh/an) : chauffage domestique, écoles, Pmi. T3 (300 à 5 000 MWh/an) : Pme, piscines, groupes scolaires. T4 (> à 5 000 MWh/an) : grands ensembles immobiliers. TP : très gros consommateurs raccordés au réseau de distribution.


B - NATURE ET LONGUEUR DU RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ

en mètres	Pression du réseau		
	Basse pression	Moyenne pression	Total
2021	0	11 786	11 786
2020	0	11 512	11 512
2019	0	11 448	11 448

La basse pression est en voie de disparition au profit de la moyenne pression

Pression du réseau sur le territoire du Sigeif en 2021


Basse pression 20,8%
 Moyenne pression 79,2%

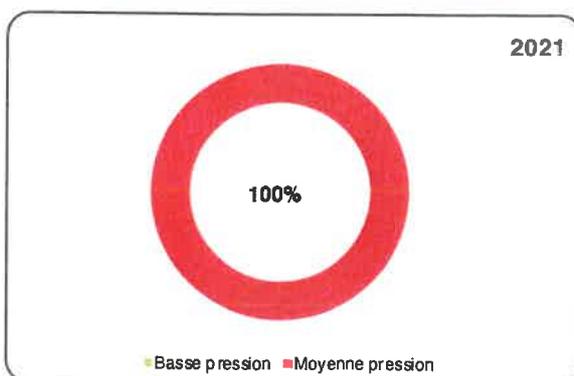

BELLOY-EN-FRANCE

Matériaux du réseau

en mètres	Acier	PE	Divers	Fonte grise	Fonte ductile	Total
2021	4 107	7 679	0	0	0	11 786
2020	4 107	7 405	0	0	0	11 512
2019	4 107	7 341	0	0	0	11 448

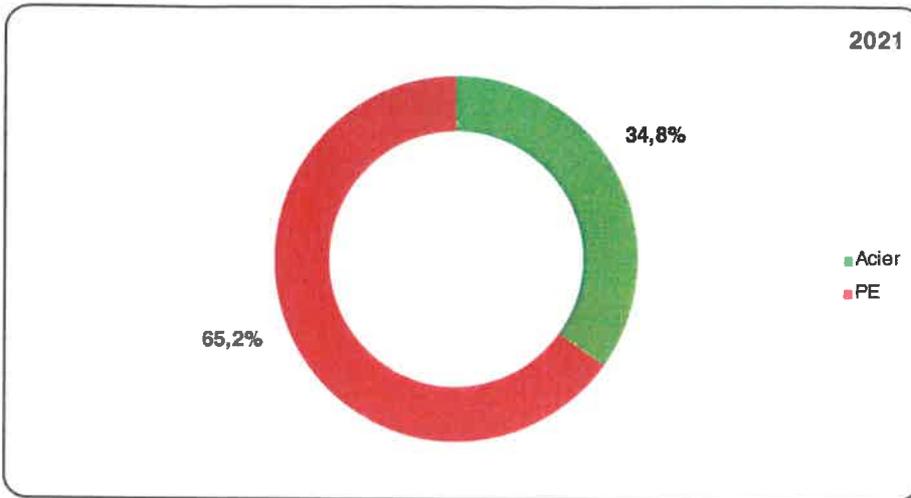

Nature du réseau sur le territoire du Sigeif en 2021

Acier	Polyéthylène	Divers
27,4%	59,0%	0,1%
Fonte grise	Fonte ductile	
-	13,5%	

Âge moyen du réseau en 2021

Commune	Sigeif
32,7 ans	30,6 ans

C - LES DOMMAGES AUX OUVRAGES SUR LE RÉSEAU GAZ (LORS DE TRAVAUX DE VOIRIE)

En 2021, GRDF a enregistré sur le territoire de la concession gaz du Sigeif 519 dommages aux ouvrages, dont 288 fuites enterrées. Bien que ces dommages ne représentent que 5 % des incidents, ils sont à l'origine de 16,6 % des clients coupés.

Vous trouverez ci-dessous, le **taux d'endommagements sur le réseau gaz de votre commune** ainsi que celui du territoire du Sigeif.

Le niveau de sécurité dans la commune est calculé à partir du nombre de dommages aux ouvarges gaz enterrés avec fuite (DO) rapporté à 100 déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT), **toutes maîtrises d'ouvrage confondues**.

Évolution depuis 3 ans du Taux DO/100 DICT				
	2019	2020	2021	Taux DO/100 DICT
Préoccupant				X>1
				<1
				<0,9
				<0,8
				<0,7
Défavorable				<0,6
				<0,5
				<0,4
Favorable				<0,3
				<0,2
				<0,1
	●	●	●	BELLOY EN FRANCE 0,05
				SIGEIF 0,41

• Au vu du niveau de sécurité constaté depuis 3 années sur votre territoire, la mise en place du dispositif :

Balise Sécurité
de 2018-2024

Dispositif de prévention des risques d'endommagements piloté par l'Observatoire Île-de-France des Risques travaux sur réseaux, et soutenu par le Pôle Energie.

Dispositif déployé sur la commune :	NON
Est à renforcer	
Est bien adaptée	
Est recommandée	
Est sans objet	

BELLOY-EN-FRANCE

DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Votre commune fait partie du dispositif d'accompagnement gratuit du conseil en énergie partagé (CEP), service proposé par le Sigeif.

À ce titre, une convention de trois ans renouvelables a été signée entre la commune et le Sigeif, vous permettant de bénéficier des compétences d'un technicien énergie afin de vous aider à réaliser des économies d'énergie sur votre patrimoine.

APPEL À PROJET ACTEE MERISIER

Votre commune est lauréate de l'appel à projet ACTEE Merisier porté par le Sigeif et ses deux partenaires Sdevo et Smoys.

Cet appel à projet vise à apporter un soutien financier sur les coûts organisationnels liés aux actions d'efficacité énergétique pour les bâtiments remontés par votre commune lors de la campagne de recensement des projets réalisée par le Sigeif au printemps 2021.

ACTEE permettra aux communes bénéficiaires, le co-financement de leurs études, l'achat et la mise à disposition d'un outil de suivi des consommations énergétique et l'accompagnement technique, juridique et financier par un économiste de flux.

PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Votre commune fait partie d'un EPCI qui a adhéré au dispositif PCAET (Plan climat-air-énergie territorial) proposé par le Sigeif, visant à l'accompagner dans l'élaboration de ce document et dans le suivi et la mise en œuvre de ses actions après son adoption.

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE)

Depuis le 1^{er} janvier 2015, le Sigeif et le Sipperec proposent un dispositif commun de valorisation des certificats d'économies d'énergie (CEE), auquel votre commune participe, aux côtés de 200 autres bénéficiaires.

Ce dispositif vous permet ainsi de valoriser financièrement vos investissements éligibles en matière d'amélioration de la performance énergétique de votre patrimoine.

Sur l'ensemble des années 2015 à 2021, 1 436 GWh cumac ont ainsi été déposés auprès du pôle national des CEE, pour le compte de l'ensemble des bénéficiaires du dispositif commun Sigeif/Sipperec.

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE GAZ NATUREL ET DE SERVICES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Fourniture de gaz

Les membres du groupement de commandes bénéficient d'un marché de fourniture de gaz coordonné par le Sigeif. Le marché principal est complété par un marché relais, tous se terminant au 31 décembre 2022 et dont les fournisseurs attributaires sont EDF, ENGIE et PICOTY. 500 membres et 11 000 points de livraison sont concernés par ces marchés.